

重要なお知らせ



ご利用の火災通報装置^{※1}（以下、通報装置）について、各地域の消防本部における指令台の接続回線の変更時期^{※2}以降、または、固定電話のIP網移行等の時期以降^{※3}、以下 01～03 すべての条件に該当する場合、**消防機関からの折り返しの連絡を専用電話機で正常に受けられなくなる場合がございます。**
 なお、通報装置から消防機関への通報は可能です。

※1: 病院、介護施設などに法令で設置が義務付けられており、固定電話回線に接続して消防機関へ蓄積音声情報により火災を通報するとともに、通話を行うことができる装置。

※2: 消防本部によって、指令台の接続回線の変更時期は異なります。


※3: 2024年1月以降を予定しています。

01～03 すべての条件に該当する場合、以下の事象が発生する場合がございます。

<div data-bbox="38 972 156 1084" data-label="Text"> <p>01</p> </div> <div data-bbox="178 949 501 1104" data-label="Text"> <p>NTT固定電話 (加入電話)回線に 通報装置を接続 (INSネット、ひかり電話は対象外)</p> </div>	<div data-bbox="580 972 699 1084" data-label="Text"> <p>02</p> </div> <div data-bbox="710 925 1118 1128" data-label="Text"> <p>通報装置を接続している 01の固定電話回線に ナンバー・ディスプレイ、ダイヤルイン サービス、特殊詐欺対策サービスの いずれか、または複数契約</p> </div>	<div data-bbox="1198 972 1316 1084" data-label="Text"> <p>03</p> </div> <div data-bbox="1326 925 1560 1003" data-label="Text"> <p>通報装置が特定の 型式^{※4}に該当</p> </div> <div data-bbox="1401 1021 1522 1133" data-label="Image"> </div>
---	--	---

※4: 総務省消防庁のホームページ [https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/landline.html] から、通報装置メーカー等のホームページへアクセスできます。

代表的な事象

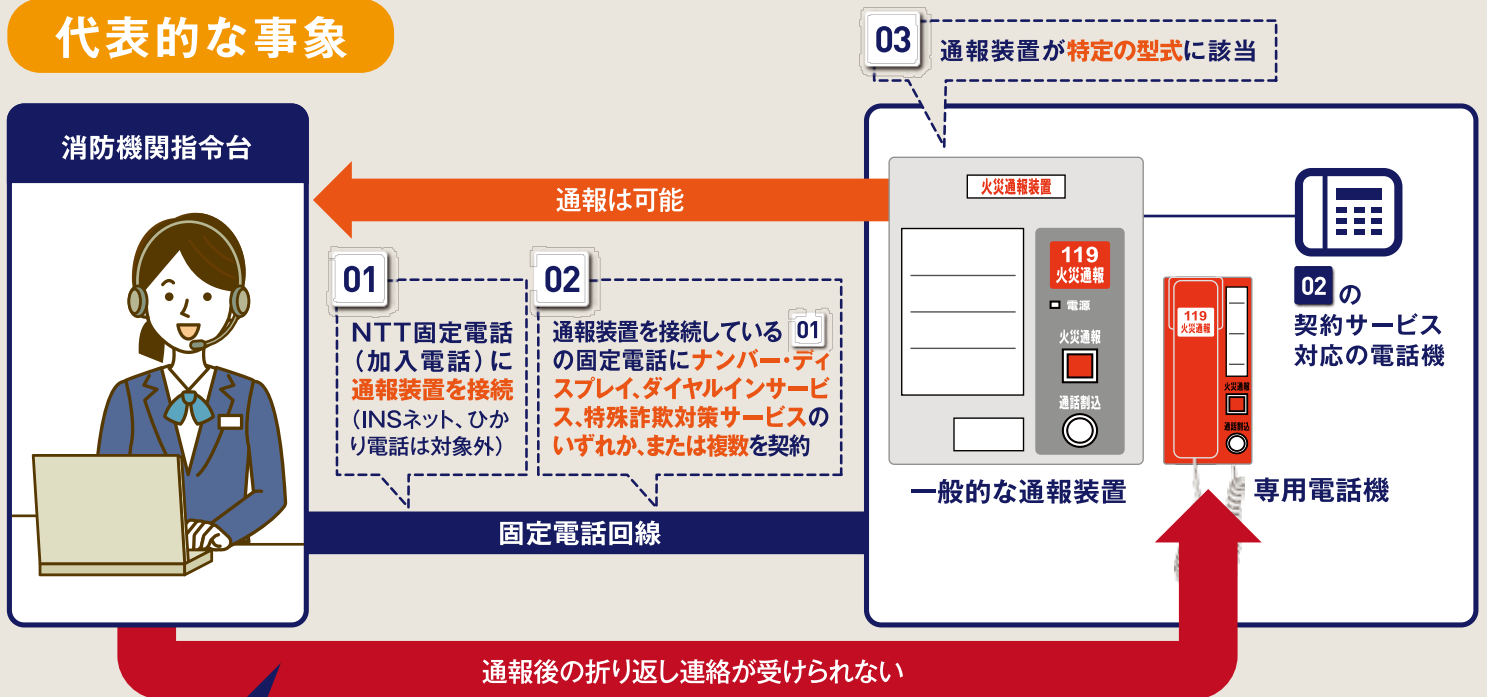

通報装置の通報ボタン押下により、消防機関への通報は問題なく完了。その後、消防機関からの折り返し連絡が入り通報装置の専用電話機が鳴動するが、鳴動後すぐに受話器を取ると通話ができない。

動画でのご確認はこちら^{※5}



※5: 動画再生用のホームページ [https://www.ntt-west.co.jp/ad/company/movie/oshirase_douga01.html] をご参照ください。

本事象を解消するための対応方法は裏面をご確認ください。➡



本事象を解消するためには、
以下の対応方法のいずれかを
実施いただきますようお願いいたします。

対応方法(いずれか実施)	連絡先	注意事項
ナンバー・ディスプレイ、ダイヤルインサービス、特殊詐欺対策サービスを解約する。	▶ 下記に記載の「NTT西日本 サービス移行サポートセンター」にお問い合わせください。	▶ 解約手続きは無料。 電話機等の設定変更が必要となる場合があります。
通報装置を別の加入電話回線(ナンバー・ディスプレイ、ダイヤルインサービス、特殊詐欺対策サービス契約なし)へ付け替える。	▶ 通報装置の保守業者さま	▶ 付け替え工事費は通報装置利用者さま負担となります。
通報装置を 対応機種に替える。 ^{※6}	▶ 通報装置の販売店さま	▶ 購入費用等は通報装置利用者さま負担となります。

※6:通報装置メーカー等のホームページに掲載されている機種に、PBダイヤルインサービス対応のものはございません。(2019年12月時点 ※4参照)

お問い合わせ先

[本事象の内容、ご利用の回線に関するお問い合わせ]

NTT西日本 サービス移行サポートセンター



0120-556-339

受付時間:午前9時~午後5時(12/29~1/3を除きます)

までお問い合わせください。

本事象の対象が確認される場合には、「通報装置に接続している固定電話番号」、「通報装置の型式」をご確認のうえお問い合わせください。

[通報装置に関するお問い合わせ]

通報装置の製造元または保守業者にお問い合わせください。

対応方法等の電話確認について

■NTT西日本では、本お知らせをお送りした通報装置利用者の皆さまにお電話し、本事象が発生する可能性の有無、および発生する可能性がある場合の対応方法等を確認させていただきます。

■確認させていただいた内容は管轄の消防機関にも共有させていただきます。



ご注意ください。

今回のお知らせは、

住宅用火災警報器とは

関係ございません。

